



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักปลัด อบต.สบปราบ

ที่ สป - /2565 วันที่ 30 กันยายน 2565

เรื่อง รายงานผลการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ประจำปี 2565


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ได้ดำเนินกิจกรรมการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการประหยัดพลังงานของภาครัฐ ที่ให้หน่วยงานมีมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงาน ภาครัฐให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบจึงขอสรุปผลการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

1. แผนภูมิแสดงสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน

สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

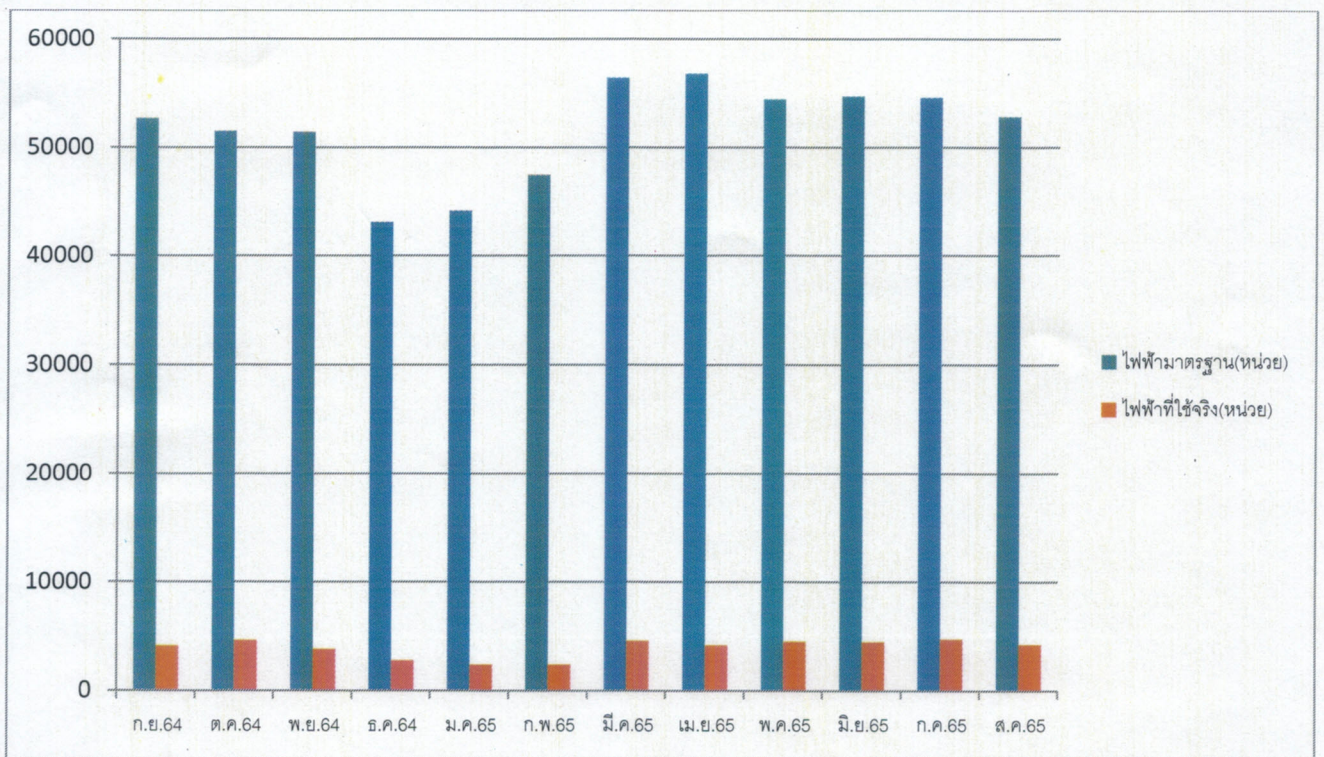

2. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานในระบบ
www.e-report.energy.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว

3.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สรุปผลการใช้พลังงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เดือนกันยายน 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2565)กำหนดปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 619,660.50 หน่วย มีการใช้ไฟฟ้าจริง 46,671.61 หน่วย โดยมีสูตรคำนวณ คือ

$$\begin{aligned} &= \frac{(90 \% \text{ ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง}}{\text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง}} \\ &= \frac{557,694.45 - 46,671.61}{46,671.61} \\ &= 10.94 \end{aligned}$$

4. ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 619,660.50 มีการใช้ไฟฟ้าจริง 46,671.61 หน่วย สรุปผลการ
ประหยัดพลังงานลดลงร้อยละ 92.46

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวเพ็ญศรี ชัยน่าน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เพ็ญศรี ชัยน่าน

เพ็ญศรี

(นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.สบปราบ

ปลัด อบต.สบปราบ

ปลัด อบต.

(นางสาวธัญญาธรรณ ด่านอินตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

คำสั่ง..... ๗๕๖๐

(มนัส ใจเรื่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ